



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)  
Территориальный отдел управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Брянской области в Унечском,  
Мглинском, Стародубском и Суражском районах  
Брянской области

Ул. Школьная, 18, г. Унеча, Брянская область, 243300  
Тел. факс (48351) 2-48-32 (48351) 2-69-97  
E-mail: Unecha\_to@32.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 71149177 ОГРН1053244054192  
ИНН/КПП 3250058866/325701001

Главе администрации  
Мглинского района

А.Г. Резунову.

28.02.2023

№ 162

от

Уважаемый Александр Григорьевич!

ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах представляет Вам информационно-аналитический материал «О качестве и безопасности питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района за 2022 год».

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения административной территории.

За 2022г. по вопросам водоснабжения подготовлен информационно-аналитический материал:

-«О качестве питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района», от 30.03.2022.

В течение 2022 года из источников централизованного питьевого водоснабжения исследовано 83 пробы по санитарно-химическим показателям, которые соответствовали требованиям ГН СанПиН (2021-69\0, 2020-2,8%, абс.106\3, 2019- 2,4%, абс.166\4).

На микробиологические показатели исследовано 132 пробы, все соответствовали требованиям гигиенического норматива СанПиН 2.1.3685-21 (2021-69\0, 2020 - 130\0, 2019г.- абс. 161\0).

Из распределительной водопроводной сети на санитарно-химические исследования отобрано 177 проб, которые соответствовали санитарным требованиям гигиенического норматива СанПиН (2021-3,0%, 132\4,2020- 2,8%, абс.181\5, 2019г.- 1,6%, 188\3).

На микробиологические исследования отобрано 322 пробы, которые соответствовали ГН СанПиН (2021- 332\0, 2020- 0,6%, абс.351\2, 2019 – 1,5%, 391\6).


Из нецентрализованных источников по санитарно-химическим показателям отобрано 3 пробы, из них 1 проба не соответствовала требованиям СанПиН, показатель составил 33,3% (2021- 16,7%, абс.6\1, 2020- 57,1%, абс.7\4), по микробиологическим показателям отобрано 3 пробы, из них 1 проба не соответствовала требованиям СанПиН, показатель составил 33,3%.

Многолетняя динамика качества и безопасности питьевой воды представлена в диаграммах.



**Многолетняя динамика проб безопасности питьевой воды, не соответствующих требованиям СанПиН по микробиологическим показателям, по Мглинскому району за 2005-2022гг.**

(Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих требованиям СанПиН).

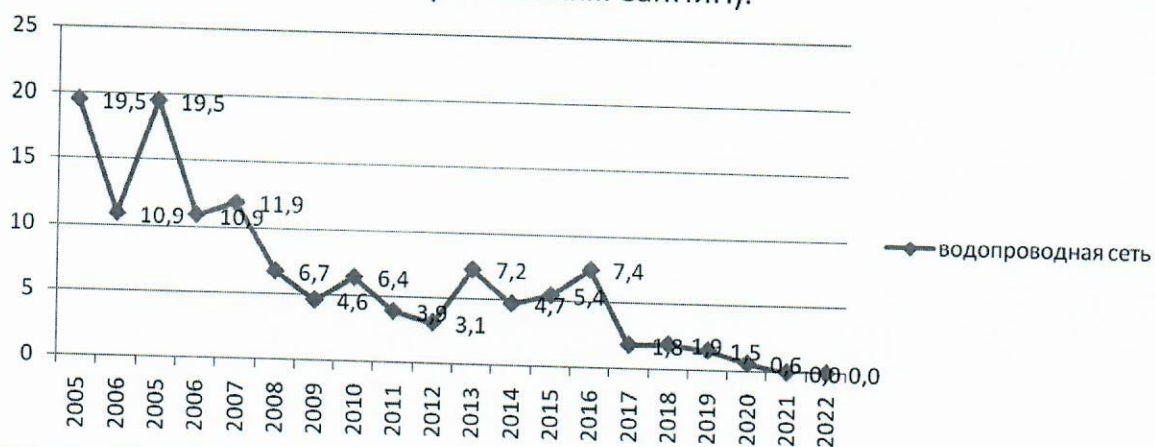

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.3685-21, в Мглинском районе за 2020-2022 годы.

Таб. 1.

	Удельный вес не стандартных проб (производственный контроль и госнадзор)					
	по санитарно-химическим показателям			по микробиологическим показателям		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Источники централизованного водоснабжения	2,8 106\3	0,0 69\0	0,0 83\0	0,0 130\0	0,0 69\0	0,0 132\0
Водопроводы	-	0,0% 2\0	-	-	0,0% 2\0	-
из них в сельских поселениях	-	0,0% 2\0	-	-	0,0% 2\0	-
Водопроводная сеть	2,8 181\5	3,0 132\4	0,0 177\0	0,6 351\2	0,0 332\0	0,0 322\0
Источники нецентрализованного водоснабжения	57,1 7\4	16,7 6\1	33,3 3\1	0,0 2\0	0,0 6\0	33,3 3\1
из них в сельских поселениях	57,1 7\4	16,7 6\1	33,3 3\1	0,0 2\0	0,0 6\0	33,3 3\1

За 2022 год по качеству питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района, отмечается:

А) Снижение показателей качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям из водопроводной сети на 3,0% (абс.- 177\0),

Б) Увеличение показателей качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям из источников нецентрализованного водоснабжения, на 16,6% и составил 33,3% и микробиологическим показателям из источников нецентрализованного водоснабжения на 33,3%.

По показателям безопасности (микробиологическим показателям) вода питьевая из источников централизованного водоснабжения, водопроводной сети, соответствовала требованиям СанПиН 2.1.3685-21.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников нецентрализованного водоснабжения.

В течение 2021 года не соответствовали нормативам качества питьевой воды (санитарно-химическим показателям) и безопасности:

1. Источники нецентрализованного водоснабжения: п. Новая Жизнь, ул. Новая (по микробиологическим показателям) и п. Мглинщина (по цветности, запаху, нитратам).

Плановые и внеплановые проверки не проводились.

### Социально-гигиенический мониторинг.

В районе определено девять стационарных точек контроля качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно – химическим показателям, из них семь точек на территории города Мглина и две в сельской местности. В рамках социально – гигиенического мониторинга исследовано 75 проб питьевой воды – 100 % выполнение от годового плана. Исследования проводились по микробиологическим 84 пробы и санитарно – химическим показателям (3 показателя).

№пп	Объекты исследований		2020	2021	2022
1	Питьевая вода систем централизованного водоснабжения.	с/х	96/0	78/0	75/0
		с/б	96/ 0	87/ 0	84/ 0

Результаты исследования питьевой воды по исследуемым показателям стабильные, превышения ПДК гигиенического норматива СанПиН не установлено.

Во исполнение требований ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г., ФЗ РФ №416-ФЗ от 07.12.2011г., СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3684-21, предлагается гарантирующей организации (МУП «Мглинский районный водоканал»):

1. Обеспечить проведение производственного контроля по программе производственного контроля качества питьевой, разработанной и согласованной

в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам (п.77 СанПиН 1.2.3684-21).

2. Обеспечить информирование ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области о каждом случае некачественной воды по данным производственного контроля, о принятых мерах и о результате повторно исследованной пробы, с предоставлением информации, протокола лабораторных исследований (п. 78 СанПиН 1.2.3684-21). Срок исп. немедленно, постоянно.
3. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции водонапорных башен (с очисткой внутри) и сетей с составлением актов проведения дезинфекции (ежегодно).
4. Обеспечить информирование по телефону (8-48351-2-48-32) о каждом случае аварийной ситуации на водопроводных сооружениях и сроках ликвидации, результате исследования пробы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 после устранения. Срок исп. немедленно, постоянно.
5. В рамках реализации ст. 25 Федерального закона №416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., обеспечить выполнение объемов производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля, с предоставлением информации о выполнении (ежегодно).

Предлагаю представить информацию о рассмотрении выше указанного материала и принимаемых мерах по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района, технического состояния водопроводной сети и водозаборных сооружений, сроком до 01.04.2023.

Начальник:



Жугля Т.М.

Жугля 8(48351)21762