



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Брянской области в Унечском,
Мглинском, Стародубском и Суражском районах
Брянской области

Ул. Школьная, 18, г. Унеча, Брянская область, 243300
Тел. факс (48351) 2-48-32 (48351) 2-69-97
E-mail: Unecha_to@32.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71149177 ОГРН1053244054192
ИНН/КПП 3250058866/325701001

И.о. главы администрации
Мглинского района

А.Н. Казеко.

24.02.2025

№

270

от

Уважаемый Александр Николаевич!

ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах представляет Вам информационно-аналитический материал «О качестве и безопасности питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района за 2024 год».

В течение 2024 года из источников централизованного питьевого водоснабжения исследовано 97 проб по санитарно-химическим показателям, которые соответствовали требованиям ГН СанПиН (2023-138\0, 2022- 83\0, 2021-69\0, 2020-2,8%, абс.106\3).

На микробиологические показатели исследовано 103 пробы, все соответствовали требованиям гигиенического норматива СанПиН 2.1.3685-21 (2023-159\0, 2022-132\0, 2021- 69\0, 2020 - 130\0).

Из распределительной водопроводной сети на санитарно-химические исследования отобрано 114 проб, которые соответствовали санитарным требованиям гигиенического норматива СанПиН (2023- 112\0, 2022 -177\0, 2021-3,0%, 132\4, 2020-2,8%, абс.181\5).

На микробиологические исследования отобрано 273 пробы, из них 2 пробы не соответствовали ГН СанПиН (2023-297\0, 2022 – 322, 2021- 332\0, 2020- 0,6%, абс.351\2), удельный вес составляет 0,7%.

Из нецентрализованных источников питьевая вода не исследовалась (2023- 6\6, 2022-33,3%, 3\1, 2021- 16,7%, абс.6\1, 2020- 57,1%, абс.7\4).

Многолетняя динамика представлена в диаграмме.

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3685-21, в Мглинском районе за 2022-2024 годы. Таб. 1.

	Удельный вес не стандартных проб (производственный контроль и госнадзор)					
	по санитарно-химическим показателям			по микробиологическим показателям		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Источники централизованного водоснабжения	0,0 83\0	0,0 138\0	0,0 97\0	0,0 132\0	0,0 159\0	0,0 103\0
Водопроводы	-	-	-	-	-	-
из них в сельских поселениях	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть	0,0 177\0	0,0 112\0	0,0 114\0	0,0 322\0	0,0 297\0	0,7 273\2
Источники нецентрализованного водоснабжения	33,3 3\1	100,0 6\6	н\и	33,3 3\1	0,0 1\0	н\и
из них в сельских поселениях	33,3 3\1	100,0 6\6	н\и	33,3 3\1	0,0 1\0	н\и

- н\и не исследовалась

За 2024 год по качеству питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района, отмечается:

А) Увеличение показателей качества питьевой воды по микробиологическим показателям из разводящей сети на 0,7% (абс.273\2) .

По показателям качества (по санитарно-химическим показателям) вода питьевая из источников централизованного водоснабжения, водопроводной сети, по показателям безопасности (микробиологическим показателям) вода питьевая из источников централизованного водоснабжения, водопроводной сети в сельских поселениях (абс. 180\0), соответствовала требованиям СанПиН 2.1.3685-21.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений (износ водопроводных сетей), проведение производственного контроля, с нарушением установленных требований по кратности и показателям.

В течение 2024 года не соответствовали нормативам безопасности питьевой воды (микробиологическим показателям):

1. г. Мглин, пл. Советская, д.3

Плановые и внеплановые проверки не проводились.

Социально-гигиенический мониторинг.

В районе определено шесть стационарных точек контроля качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно – химическим показателям, из них 4 точки на территории города Мглина и две в сельской местности. В рамках социально – гигиенического мониторинга исследовано 84 проб питьевой воды – 100 % выполнение от годового плана. Исследования проводились по микробиологическим 84 пробы и санитарно – химическим показателям (6 показателей).

№пп	Объекты исследований		2022	2023	2024
1	Питьевая вода систем централизованного водоснабжения.	с/х	78/0	84/0	84/0
		с/б	87/0	84/0	84/0

Результаты исследования питьевой воды, по исследуемым показателям стабильные, превышения ПДК не установлено.

1. Рекомендуется обеспечить меры по улучшению санитарно-технического состояния общественных колодцев, проведению их очистки с последующей дезинфекцией (ежегодно).

Предлагается гарантирующей организации (МУП «Мглинский районный водоканал»):

2. Обеспечить проведение производственного контроля по программе производственного контроля качества питьевой, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам (п.77 СанПиН 1.2.3684-21).
3. Обеспечить информирование ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области о каждом случае некачественной воды по данным производственного контроля, о принятых мерах и о результате повторно исследованной пробы, с предоставлением информации, протокола лабораторных исследований (п. 78 СанПиН 1.2.3684-21). Срок исп. немедленно, постоянно.
4. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции водонапорных башен (с очисткой внутри) и сетей с составлением актов проведении дезинфекции (ежегодно).

5. Обеспечить информирование по телефону (8-48351-2-48-32) о каждом случае аварийной ситуации на водопроводных сооружениях и сроках ликвидации, результате исследования пробы питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 после устранения. Срок исп. немедленно, постоянно.
6. В рамках реализации ст. 25 Федерального закона №416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., обеспечить выполнение объемов производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля, с предоставлением информации о выполнении (ежегодно).


Начальник:



Жугля Т.М.

Жугля 8(48351)26987

Динамика проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих требованиям СанПин по санитарно-химическим показателям, по Мглинскому району за 2005-2024 гг.
(Удельный вес, %)

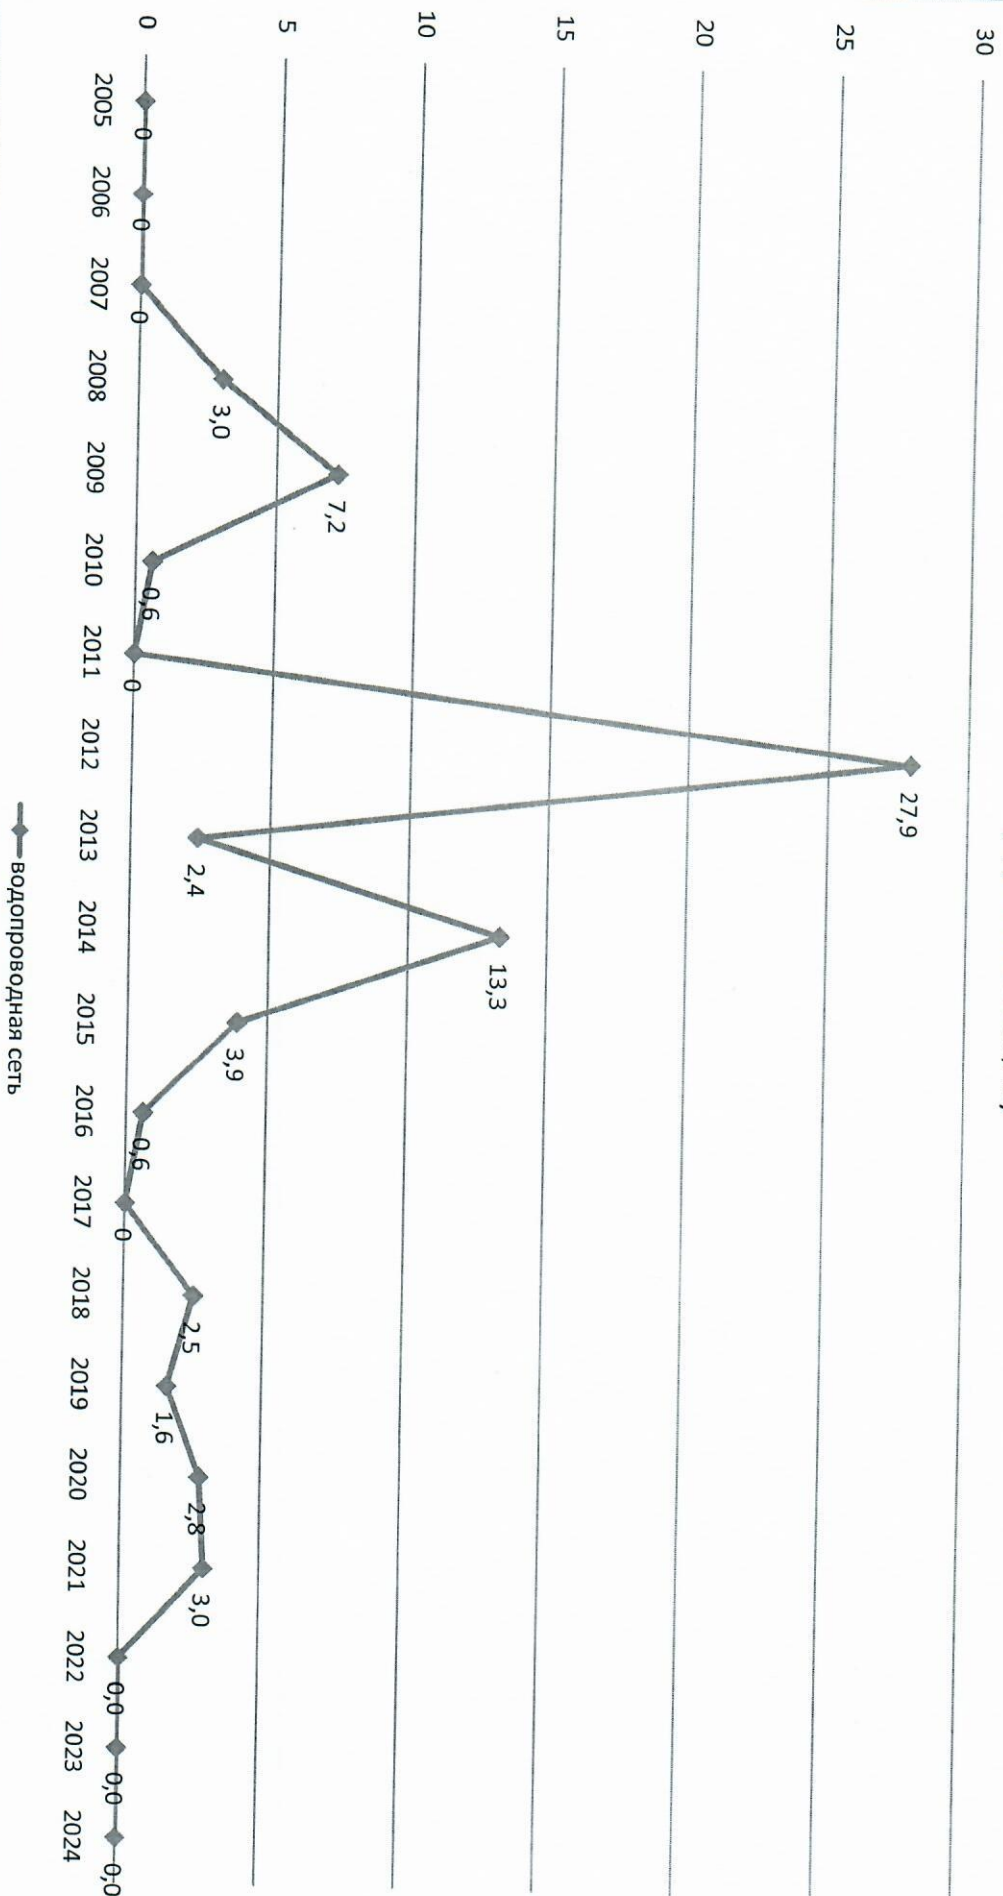

Динамика проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих требованиям СанПин по микробиологическим показателям, по Мглинскому району за 2005-2024 гг.
(Удельный вес, %)

